


## TEREN

## Budynek

## Konstrukcja paneli

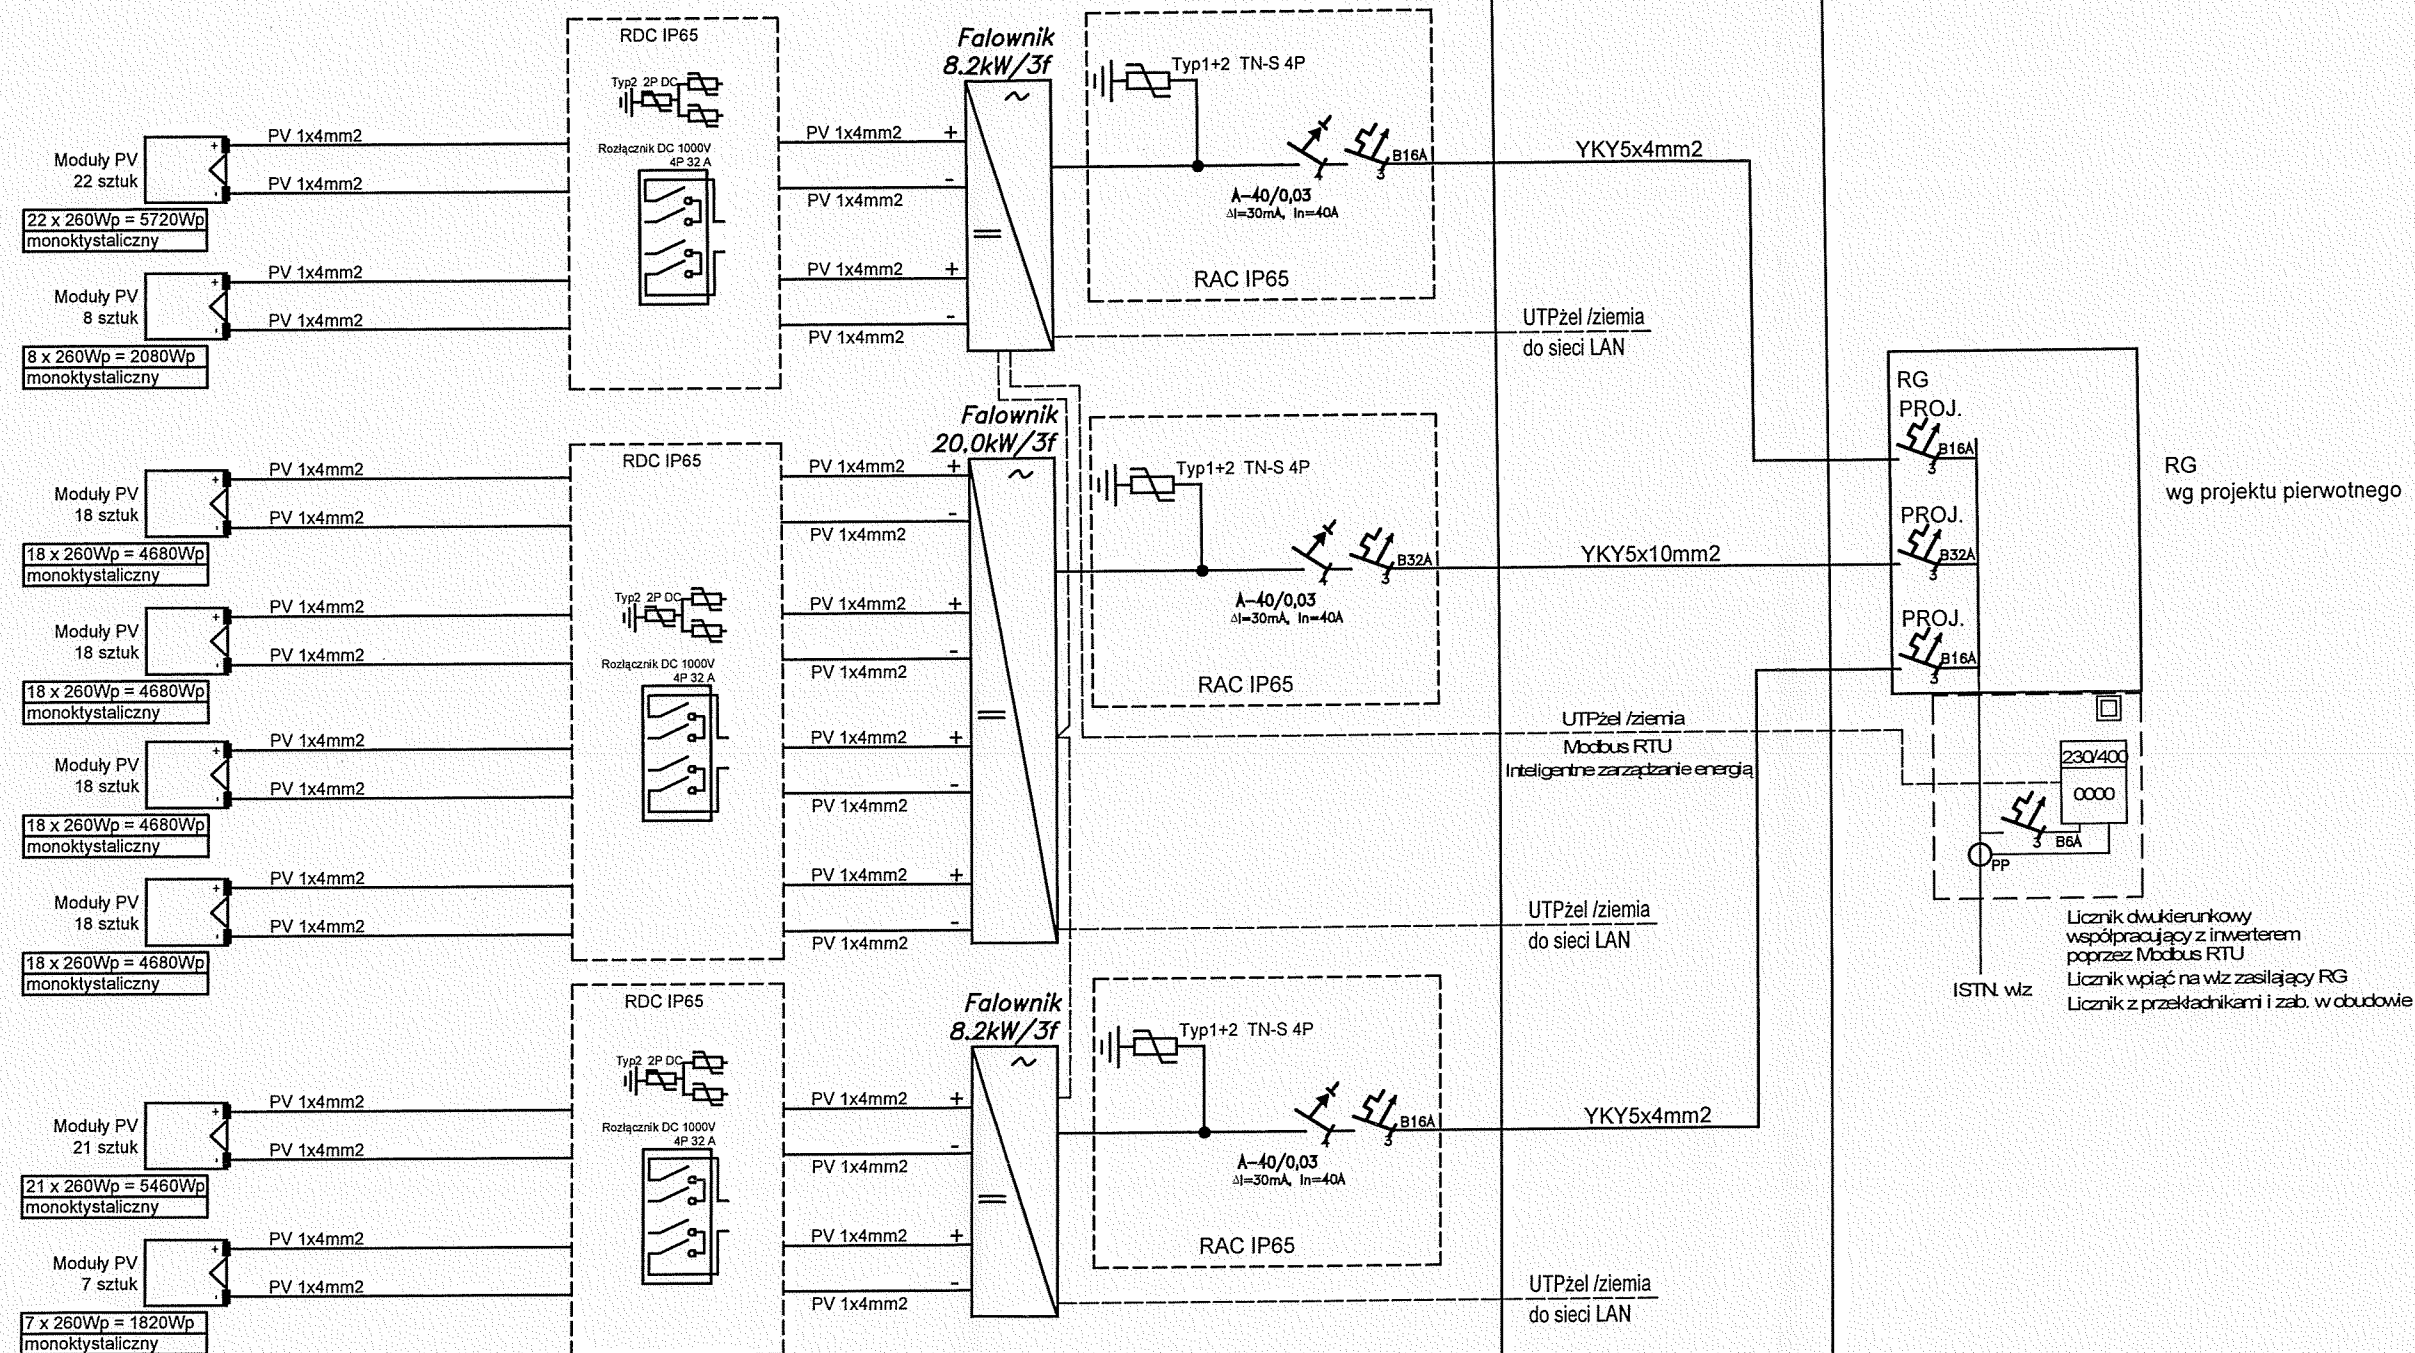

Jeśli falownik PV ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwia przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wyłącznik różnicowoprądowy typu B zgodnie z IEC 60755 zmiana 2 nie jest wymagany.  
Wartość prądu różnicowego wg wytycznych producenta inwertera.

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bachowski  
ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica

|                |  |  |                                       |
|----------------|--|--|---------------------------------------|
| Investycja     | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE NR 833/2 W MIESZCZOŃCE WOLA ŻYRAKOWSKA INSTALACJA FOTOWOLTAEICZNA |  |                                       |
| Termin rysunku | Schemat ideowy systemu fotowoltaicznego  |  | Strona                                |
| Opracował      |  |  | Nr rys: 2.1                           |
| Projektował    | inż. Tomasz Włosek<br>MAP10177/PACE/07<br>spec.: Instalacyjna  |  | Data: 11.2017<br>Nr projektu: 05/2017 |