


Załączanie łącznikiem oświetlenia z obwodu oświetleniowego.  
Wentylator osiowy z opóźnieniem wyłączenia

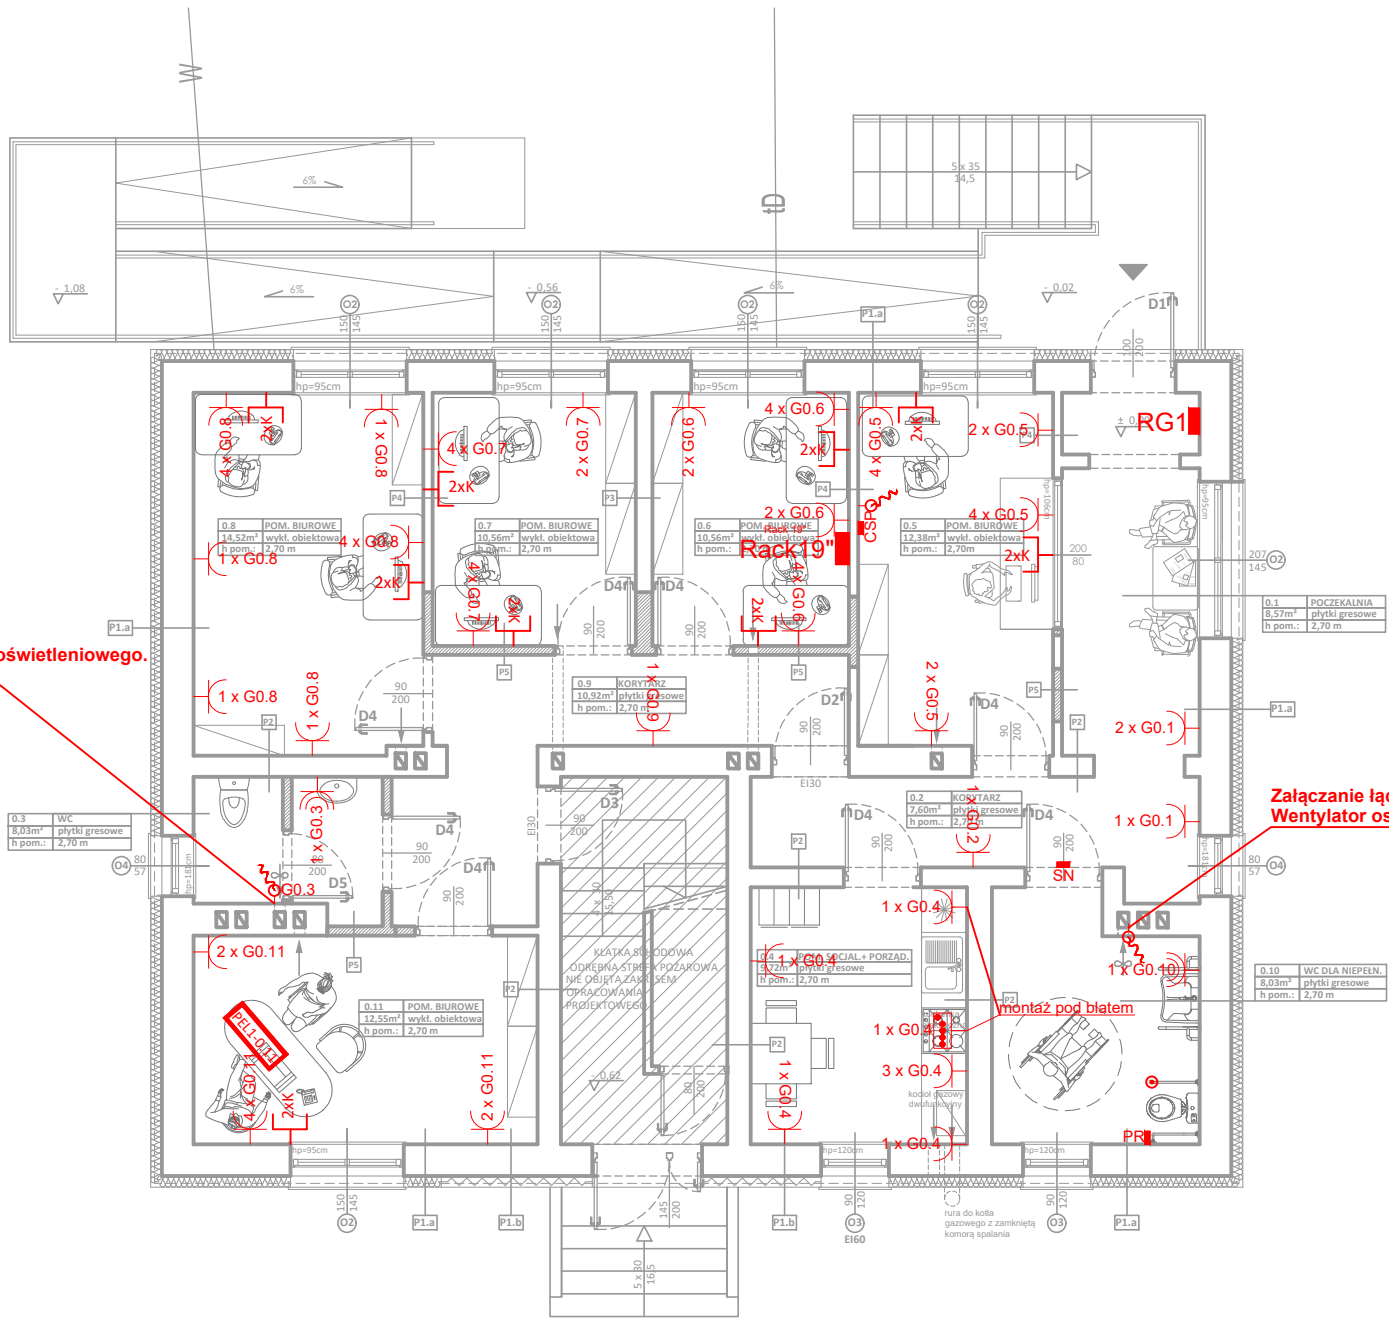

Załączanie łącznikiem oświetlenia z obwodu oświetleniowego.  
Wentylator osiowy z opóźnieniem wyłączenia

Legenda:

- RGa - Rozdzielnia elektryczna nr a
- N x Ga - N gniazd 2p+z 1f obwodu "a" rozdzielni RGa
- N x Ga - N gniazd 2p+z 1f IP44 obwodu "a" rozdzielni RGa
- N x Ga - N gniazd 3f 4p+z IP65 obwodu "a" rozdzielni RGa
- N x Ga - N puszek z listwą zaciskową 3f 4p+z IP44 obwodu "a" rozdzielni RGa
- Ga - Wypust zasilający 2p+z 1f obwodu "a" rozdzielni RGa
- NxK - N gniazd logicznych internetowych RJ45
- PELx-a - Punkt elektryczno-logiczny: kaseta multimedialna nr "X" w blacie Magnat-Box 4moduły: 3xG1f 230V obwodu "a" z rozdzielni RGa, 2xRj45
- PR - punkt resetowania systemu przyzywowego
- SN - wyłącznik sufitowy z ciągnem systemu przyzywowego
- SN - sygnalizator naddrzwiowy systemu przyzywowego
- CSP - centrala systemu przyzywowego
- Rack19 - Szfa RACK 19" 24U dla sieci strukturalnej

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne  
Mariusz Markowski  
Grabiny 118E  
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204  
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestor: Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków

Lokalizacja: Żyraków 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Żyraków

Przedmiot rysunku: Rzut parteru - Instalacja elektryczna (gniazda i podłącza 230 i 400V)

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PW0E/09

Sprawdził: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/PO0E/09

Opracował:

Skala:  
1:100

Data opracowania:  
Grudzień 2021r.

Nr rysunku:  
E-01